

Er din returtemperatur lav nok?

Med vores app kan du nemt følge dit varmeforbrug og din returtemperatur. Hvis returtemperaturen er for høj over en periode, hjælper vi gerne med gode råd og et teknisk tjek.

Tjek om du får pristillæg

- Vil du gerne tjekke om din gennemsnitlige returtemperatur er for høj, er der to nemme måder:
- Hent app'en eForsyning til din mobil eller tablet.
- Eller klik ind på eForsyning.dk/christiansfeld på din computer.

Du skal bruge dit forbrugernummer og kodeord til login. Dem finder du på din årsopgørelse eller ved at kontakte os.

App'en giver dig overblik over

- Dit forbrug i forhold til forventet forbrug
- Udsving i forbruget
- Din returtemperatur i forhold til forventet returtemperatur.

Bemærk, at app'en udelukkende viser tal i relation til forbruget. De faste udgifter er ikke medregnet.

App'en findes til både Android og iOS, og den er optimeret til både smartphones og tablets. Scan koden her og hent app'en direkte på din smartphone eller tablet.



Til iTunes



Til Android

Er gode vaner ikke nok?

Hvis det ikke hjælper at følge de gode råd, kan det være, din fjernvarmeinstallation trænger til et tjek. Det giver vi ganske gratis.

Bare ring til os, så kommer vi forbi og gennemgår installationen. Hvis vi finder noget, der skal justeres eller skiftes ud, er det en vvs-installatør, der udfører arbejdet og sender dig en faktura.

Lavere forbrug kommer alle til gode

Du kan selv bidrage til at holde din varmepris i ro. Både ved at investere i energiforbedringer derhjemme og ved at sørge for en lav returtemperatur. Når du bruger mindre varme, begrænser du samtidig effekten på klima og miljø.

Dine fordele:


- Lavere varmeregning.
- Mere miljørigtig varme.

Vores fælles fordele:

- Mindre varmetab i rør.
- Bedre udnyttelse af brændslet.
- Mindre forbrug af fjernvarmevand.
- Reduktion af elforbrug til pumper.
- Øget effektivitet og bedre drift.
- Mindre rør.
- Optimal produktion på solvarmeanlægget.

Miljøeffekten

Den mere effektive drift af fjernvarmen er naturligvis et plus på miljøregnskabet. Jo bedre du bruger varmen, jo mindre varmt vand skal varmegæret producere. På den måde udleder vi mindre CO₂ og er med til at mindske drivhuseffekten.

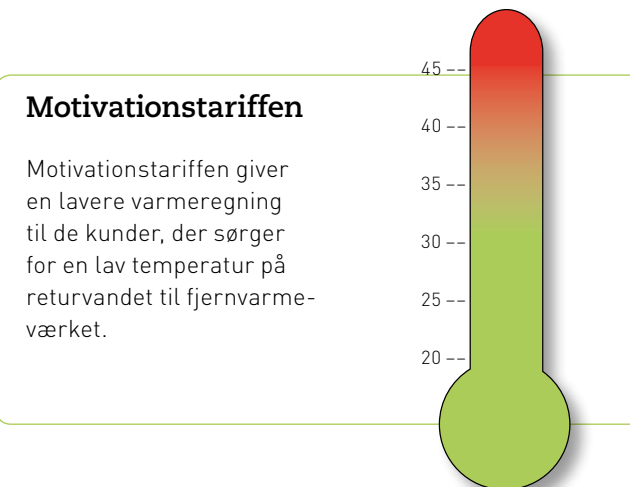

CHRISTIANSFELD
Fjernvarmeselskab

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Ravnhavevej 2 · 6070 Christiansfeld
christiansfeld-fjernvarme.dk

CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB

Vi ændrer afregningen af din varme

Jo bedre du udnytter varmen, jo billigere bliver din varmepris



**Brug mobilen til at
få prisen ned.
Se inde i folderen.**



CHRISTIANSFELD FJERNVARME

Få en mindre varmeregning

Billig fjernvarme

Christiansfeld Fjernvarmeselskab søger hele tiden den billigste og mest miljørigtige måde at fremstille varme på. For at opnå størst mulig effektiv drift af fjernvarmenettet har vi indført en motivationstarif, der belønner forbrugere med en lav returtemperatur. Samtidig opnår varmeværket et lavere tab i ledningsnettet og et mere effektivt produktionsanlæg, til gavn for alle forbrugere.

Gevinst ved lav temperatur

Jo koldere vand vi får retur, jo mindre bliver varmespildet og vi får lavere produktionsomkostninger. Det afspejler motivationstariffen, og den gør det præcis der, hvor det har størst betydning, nemlig hos vores forbrugere. En lav returtemperatur giver ganske enkelt en lavere varmeregning til dem, der bruger fjernvarmevandet fornuftigt.

Fair afregning

Gennem de sidste par år har vi fået udskiftet alle fjernvarmemålere og fået monteret nye og moderne målere

hos alle vores forbrugere. Disse målere kan, i modsætning til de gamle varmemålere, registrere den gennemsnitlige frem- og returløbstemperatur. Derfor har vi indført en mere fair afregning, der stiller krav til, at returtemperaturen på fjernvarmevandet fra den enkelte husstand skal være så kold som muligt.

Motivationstariffen beregnes ud fra den gennemsnitlige fremløbstemperatur, sammenholdt med den gennemsnitlige returløbstemperatur på fjernvarmevandet. Motivationstariffen tager dermed hensyn til, hvor på fjernvarmesystemet man bor.

Du kan også stille krav til os


Når vi leverer en høj temperatur til dig, har du lettere ved at levere koldt vand retur til os. Derfor indebærer den nye tarif også, at vi som gennemsnit skal holde en fremløbstemperatur til dig over 65 °C. Er temperaturen lavere, sænker vi også kravet til returtemperaturen. Det gør det lettere for alle at overholde de nye regler.



Sådan beregner vi motivationstariffen

Den gennemsnitlige returtemperatur

Temperaturen på det fjernvarmevand du får fra os, og det du sender retur til os, kan du selv aflæse på måleren. Men det er kun en øjebliksværdi. Det vi skal bruge, er den gennemsnitlige temperatur over et helt år.

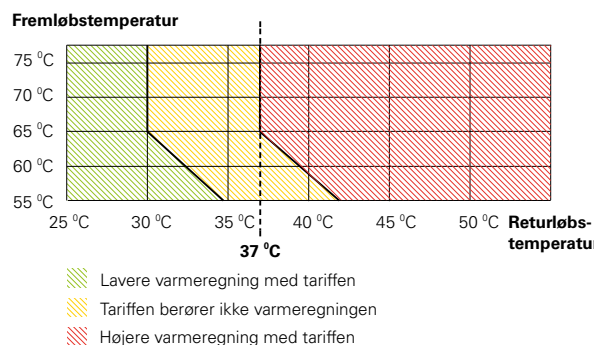

Konsekvens af tarif

Her ser du fire eksempler på, hvordan motivationstariffen har indflydelse på varmeregningen. Tariffen tager ikke højde for om dit radiatoranlæg er 1- eller 2-strengs.

Eksempler						
Fremløb	Returtemperatur			Reduceret pris pr. kwh	Normalpris pr. kwh	Øget pris pr. kwh
70	28	30-37	43	-4 %	0 %	+12 %
65	28	30-37	43	-4 %	0 %	+12 %
60	28	32,5-39,5	43	-9 %	0 %	+7 %
55	28	35-42	43	-14 %	0 %	+2 %

Den kan du også godt aflæse på måleren, og på vores hjemmeside kan du finde en vejledning til din måler. Ved at følge den kan du se, hvordan du kommer frem til det rigtige tal.

Beskrivelse af tariffen:

Hvis varmeanlægget har en fremløbstemperatur på 65 °C og derover:

- Du får 2 % i besparelse af forbrugsbidraget for hver 1 °C, returløbstemperaturen er under 30 °C.
- Du mærker ingen ændring, hvis returløbstemperaturen ligger mellem 30 °C og 37 °C.
- Du betaler 2 % i tillæg af forbrugsbidraget for hver 1°C, returløbstemperaturen er over 37 °C.

Hvis varmeanlægget har en fremløbstemperatur under 65 °C, bliver grænserne for fradrag og tillæg højere for hver grad, fremløbstemperaturen falder.

Til gengæld indføres der et loft for, hvor højt tillægget kan blive. I perioden 1/6 2017 - 30/5 2018 kan tillægget højst blive 10% på den variable del af varmeregningen. Efter den 30/5 2018 er tariffen fuldt implementeret.

Det kan du selv gøre

Gode vaner

Uanset om du har en lav eller høj gennemsnitlig returtemperatur, er det en god ide at starte med at kontrollere dine forbrugsvaner, når fyringssæsonen sætter ind.




Radiatoren

- Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens.
- Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.
- Åbn for udluftningsskruen, hvis der er en rislende lyd i radiatoren. Hold en klud under for at undgå vanddråber.




Termostaten

- Hæng eller placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have fri passage, da termostaten er forsynet med en føler, der måler luftens temperatur.



Returtemperatur

- Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet.
- Radiatorernes returrør skal føles kolde eller maks. håndvarme.



Temperaturen

- Kontroller temperaturen i rummene ved at placere et termometer på en indervæg i 1,5 meters højde.